


- * In interiorul bisericii, circuitele vor fi formate din cabluri cu conductoare din cupru CYYf protejate in tevi din cupru montate aparent pe perete.
- * Nu se vor practica goluri, slituri sau spargeri ale grinzilor, stalpilor, buiandrugilor sau a altor elemente de rezistenta.
- * Golurile din plansee si pereti se vor face numai cu bormasina cu percutie
- * Se vor respecta distantele impuse de Normativul I7-2011 fata de conducte si alte elemente metalice legate la pamant
- * Lampile LED folosite, vor avea culoarea alb neutru (4000°K)

TE		Tablou electric
		Aplica montata pe tavan sau perete cu lampa LED
		Pendula cu glob si lampa LED de 25W, suspendat de tavan
		Intreruptor, comutator
		Priza bipolară cu CP
		Circuit electric, cablu CYYF

Corp iluminat de securitate pt. evacuare,
cu acumulator si folie indicatoare EXIT
pentru sensul de evacuare, autonomie 2h
Corp iluminat de securitate contra panicii
cu acumulator cu autonomie 1h.
Corp iluminat de siguranta pentru
continuarea lucrului cu acumulator cu
autonomie 1h.
Intreruptor pentru comanda manuala a ilumi-
natului contra panicii, montat pe faza de
alimentare directa

					229
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat Nr. / Data	
	CUI 785965 J32/2130/1991			Titlul pr.: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuitul turistic a ansamblului bisericii fortificate SAROS PE TARNAVE	Pr. nr. 16/2018
	ANRE -11099/2012 IGSU-1794,1798/2012			Beneficiar: Parohia Evanghelica CA SAROS PE TARNAVE	Faza: PT
Proiectant Gen	SC 3DPlan SRL			Denumirea plansei:	Pl. nr.
Proiectat	Ing.F.Bogus			INSTALATII ELECTRICE PARTER	E3-6343
Desenat	Ing.F.Bogus			BISERICA SAROS PE TARNAVE	

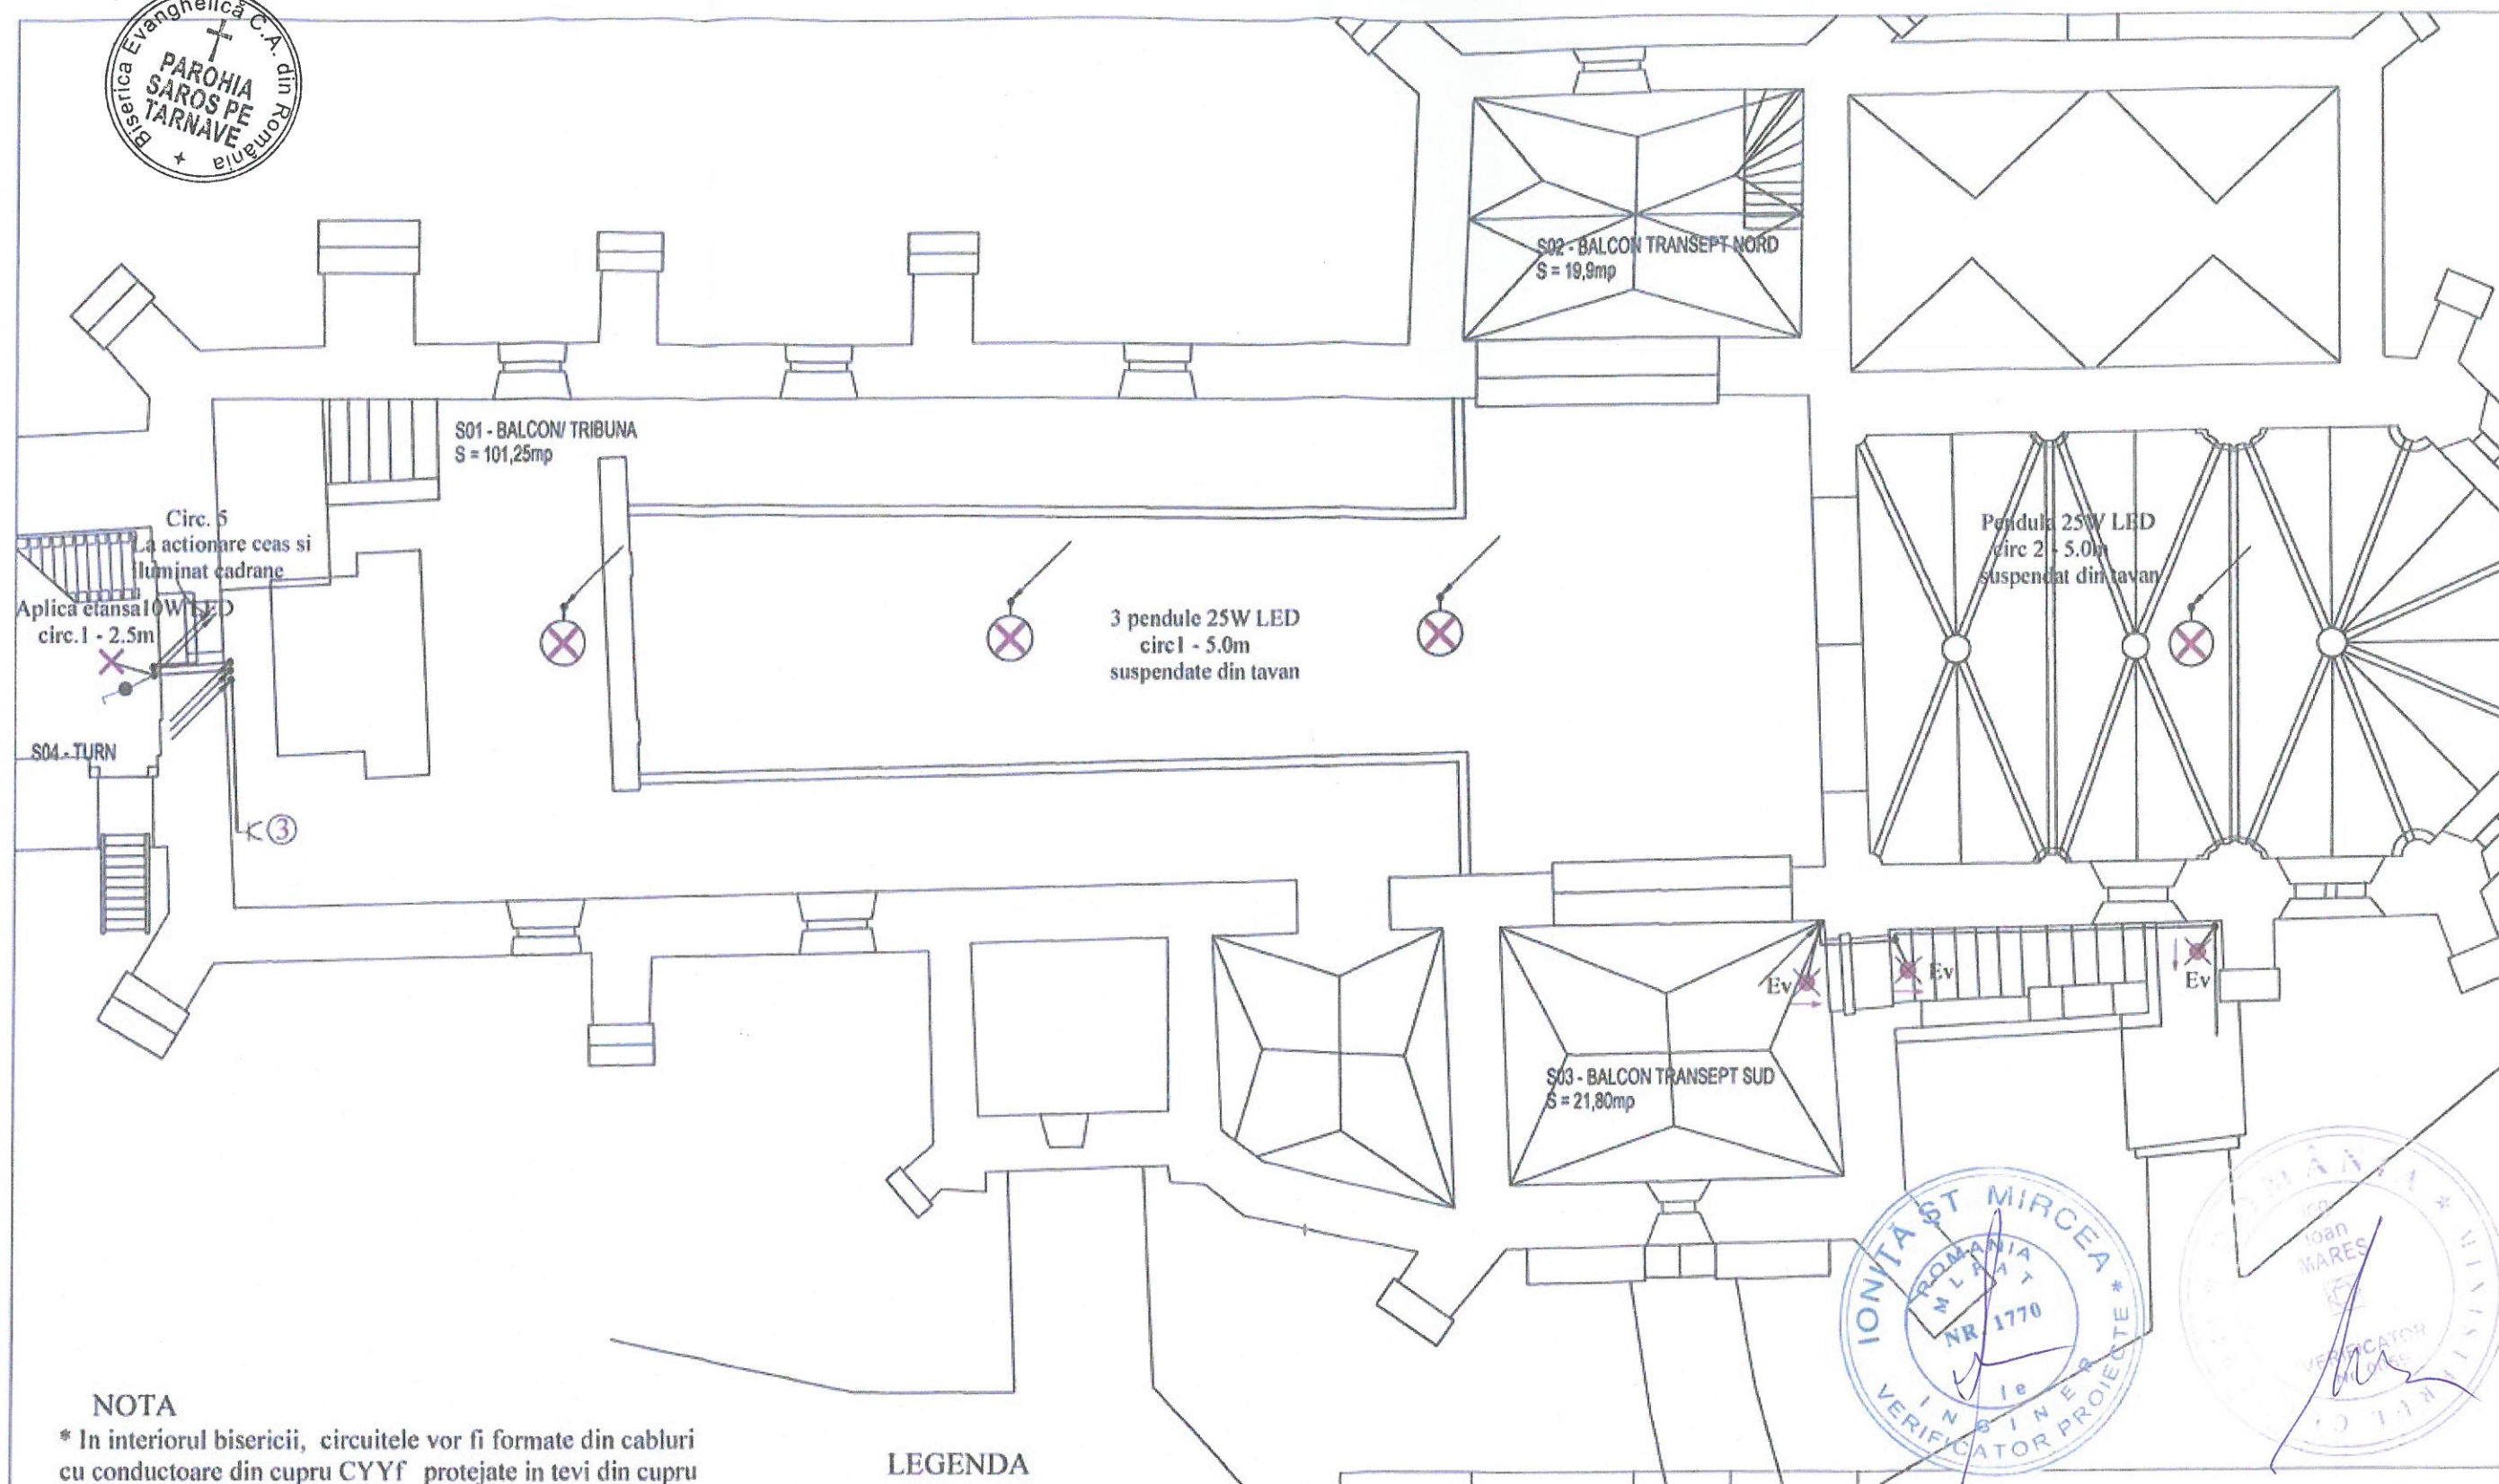

NOTA

- * In interiorul bisericii, circuitele vor fi formate din cabluri cu conductoare din cupru CYYf protejate in tevi din cupru montate aparent pe perete.
- * Nu se vor practica goluri, slituri sau spargeri ale grinzilor, stalpilor, buiandrugilor sau a altor elemente de rezistenta.
- * Golurile din plansee si pereti se vor face numai cu bormasina cu percutie
- * Se vor respecta distantele impuse de Normativul 17-2011 fata de conducte si alte elemente metalice legate la pamant

LEGENDA

- TE Tablou electric
- Aplica montata pe tavan sau perete
- Pendula cu glob si lampa economica de 25W, suspendat de tavan
- Intreruptor, comutator
- Priza bipolara cu CP
- Circuit electric, cablu CYYf

				250
Verificator	Nume	Semna tura	Cerinta	Referat Nr. / Data
 CUI 785965 J32/2130/1991 ANRE - 11099/2015 IGSU-1794, 1798/2012				Titlul pr.: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuitul turistic a ansamblului bisericii fortificate SAROS PE TARNAVE
Beneficiar: Parohia Evanghelica CA SAROS PE TARNAVE				Pr. nr. 16/2018
Denumirea plansei: INSTALATII ELECTRICE SUPANTA BISERICA SAROS PE TARNAVE				Faza: PT
Proiectant Gen	SC 3DPlan SRL			Pl. nr. E4-6344
Proiectat	Ing.F.Bogus			
Desenat	Ing.F.Bogus			