


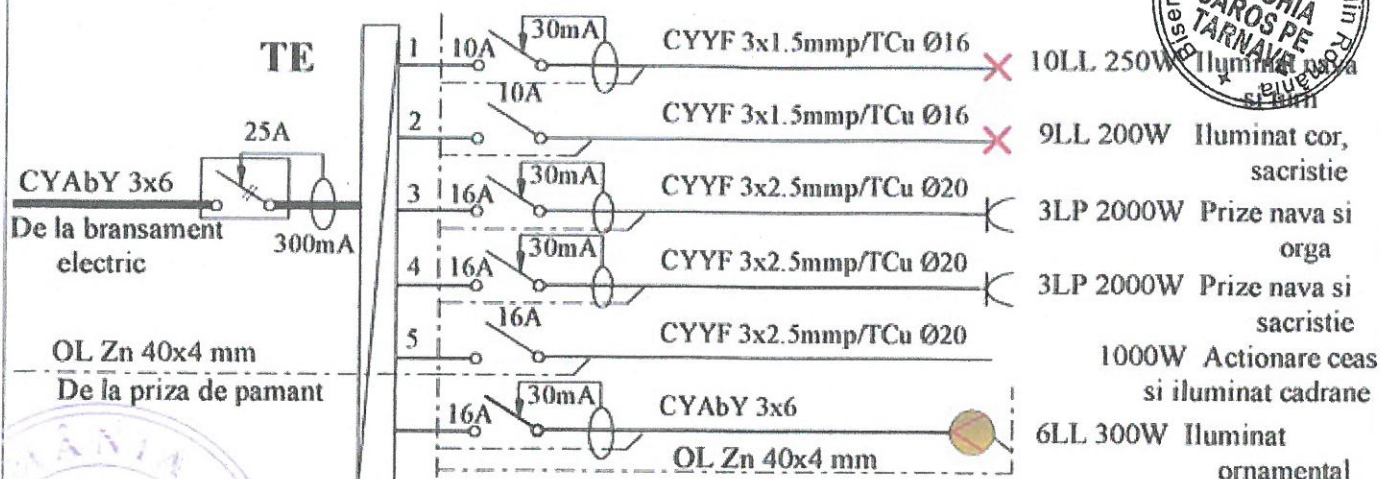

Rmax = 1 ohm

NOTA

- * In tablou se va pastra rezerva de spatiu minim 25%
- * Intrruptoarele automate modulare vor avea curba de declansare "C" (lenta)
- * Pentru diminuarea riscului de incendiu, la intrarea in tabloul TE se va prevedea un intrruptor automat diferential cu curent rezidual nominal de 300 mA

Pi = 6.0 KW
Ks = 0.80
Pc = 4.8 KW

6	Disjunctur cu protectie diferentiala	230V, 10A, 30mA			1	
5	Disjunctur cu protectie diferentiala	230V, 16A, 30mA			3	
4	Intrruptor automat	230V, 16A, 2P			1	
3	Intrruptor automat	230V, 10A, 2P			1	
2	Intrruptor automat bipolar cu bloc protectie diferential 300 mA	230V, 25A 2p			1	
1	Cofret modular	2 siruri a 13 module	usa plina dreapta		1	IP 55
POZ	DENUMIREA	CARACT	TIP - COD	FURNIZOR	BUC	OBS
Verificator	Nume	Semna tura	Cerinta	Referat Nr. / Data		
 CUI 785965 J32/2130/1991 ANRE -11099/2015 IGSU-1794,1798/2012				Titlul pr.: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuitul turistic a ansamblului bisericii fortificate SAROS PE TARNAVE Beneficiar: Parohia Evanghelica CA SAROS PE TARNAVE	Pr. nr. 16/2018	Faza: PT
Proiectant Gen	SC 3DPlan SRL			Denumirea plansei: INSTALATII ELECTRICE BISERICA SAROS PE TARNAVE - SCHEMA TABOULUI TE	Pl. nr. E5-6345	
Proiectat	Ing. F. Bogus					
Desenat	Ing. F. Bogus					

Beneficiar: PAROHIA EVANGHELICE CA
SAROS PE TARNAVE
Denumirea proiectului LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI
INTRODUCERE IN CIRCUIT TURISTIC LA
ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE DIN SAROS PE TARNAVE
Proiect nr : 16/2018
Obiectul: INSTALATII ELECTRICE
Faza de proiectare PROIECT TEHNIC
Data NOIEMBRIE 2018



TABEL DE PROCURARE TABLOU ELECTRIC TE

TABEL DE PROCURARE NR. 1

EF 02 A1 Tablou electric biserica TE, montat ingropat in perete

Materiale

- Cofret modular cu 2 randuri a 13 module de 18 mm,
cu usa metalica plina dreapta, montat ingropat in perete buc 1
- Intreruptor automat bipolar cu bloc protectie diferentiala, 230V, 25A,
300 mA buc 1
- Disjunctori cu protectie diferentiala 230V, 10A, 30 mA buc 1
- Disjunctori cu protectie diferentiala 230V, 16A, 30 mA buc 3
- Intreruptor automat bipolar, 230V, 10A buc 1
- Intreruptor automat bipolar, 230V, 16A buc 1
- Clema de nul buc 2
- Cleme racordare 6 mmp buc 20
- Conductor FY 2,5 mmp pentru conexiuni m 5
- Conductor FY 4 mmp pentru conexiuni m 2



Intocmit,

Ing. Florin Bogus



252